


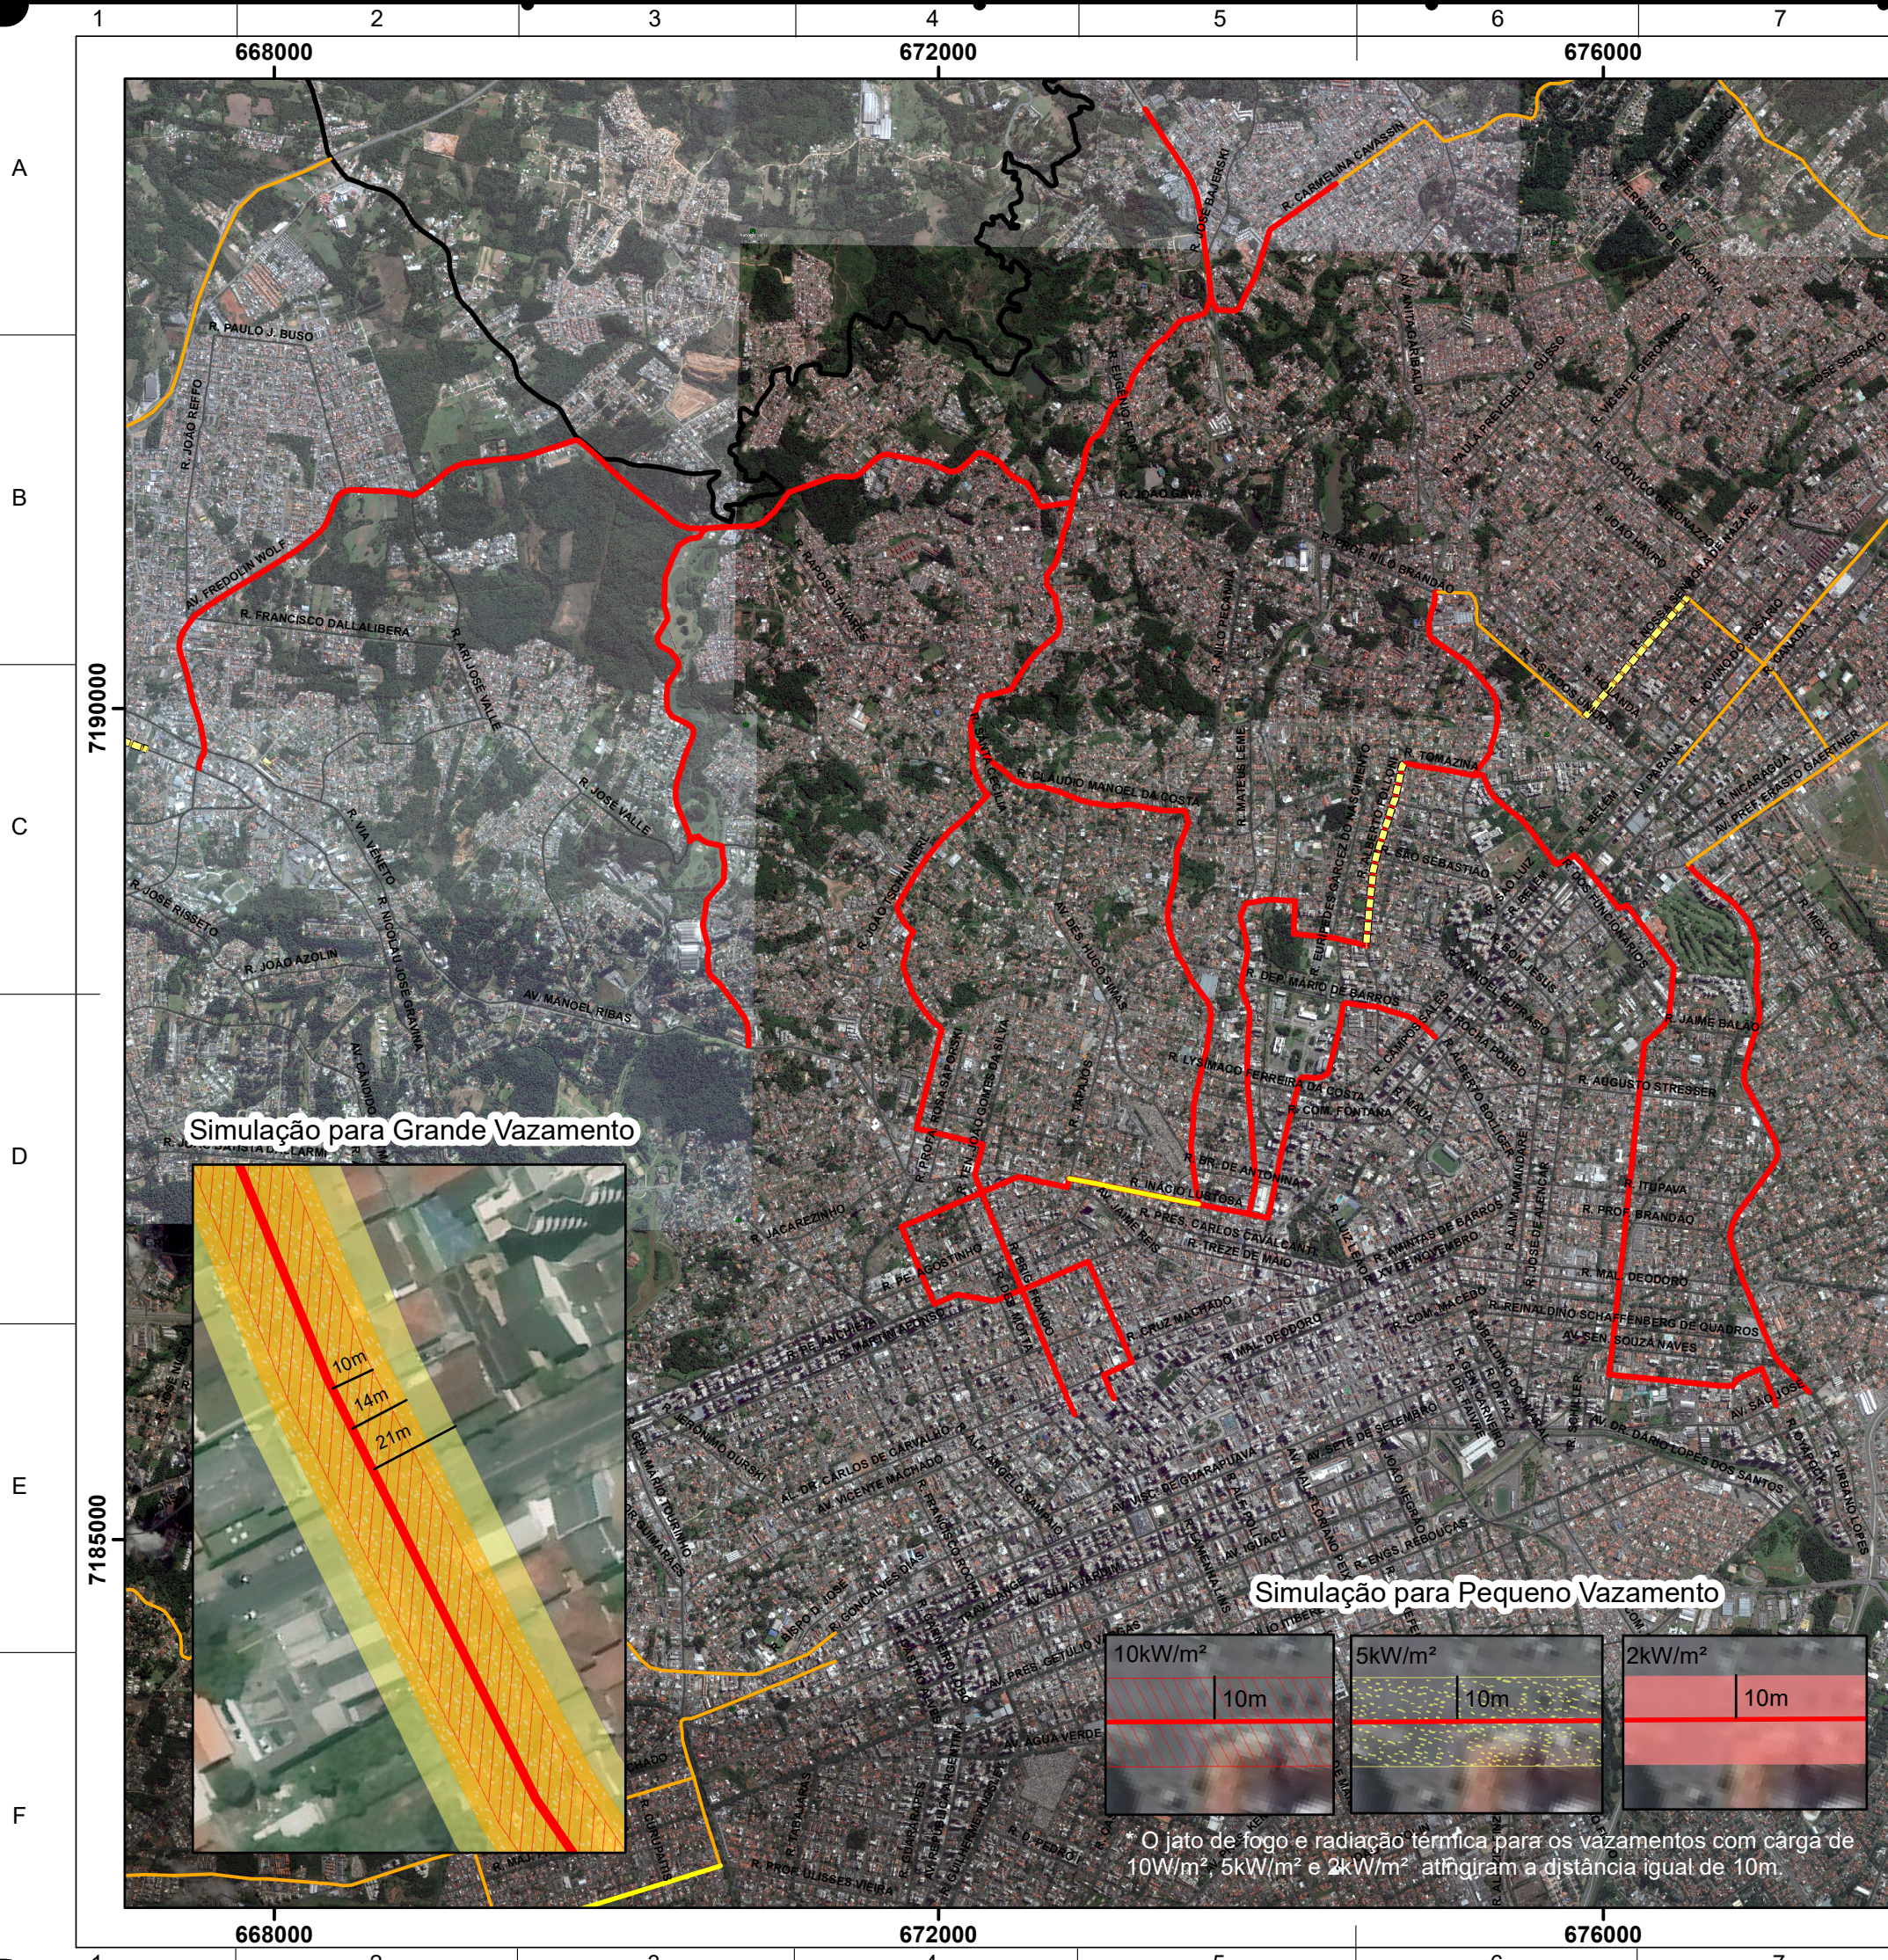

Legenda

- Trecho simulação grande vazamento
— Trecho simulação pequeno vazamento
— Ramais
— Centro Norte
— Sistema Viário
 AID - Município de Curitiba
- *Pressão no Ramal: 7 kgf/cm²**

Grande vazamento


-  10kW/m² (10m)
 5kW/m² (14m)
 2kW/m² (21m)

Pequeno vazamento

-  10kW/m² (10m)
 5kW/m² (10m)
 2kW/m² (10m)

Referencias:

Vetores: Limites municipais, lagoas e represas, Sistema Viário, ruas, unidades de saúde, CMEI, Terminal de transporte, Escolas, Atendimento hospitalar, Cemitérios, Divisas Regionais, Zoneamento(2015). IPPUC, 2009.
Ramaís Existentes e Ampliação Ramaís: Compagás, 2016.
Mosaico de imagens provenientes do Google Earth PRO. (Datas de Passagem: 2/2/2016 e 2/12/2016).

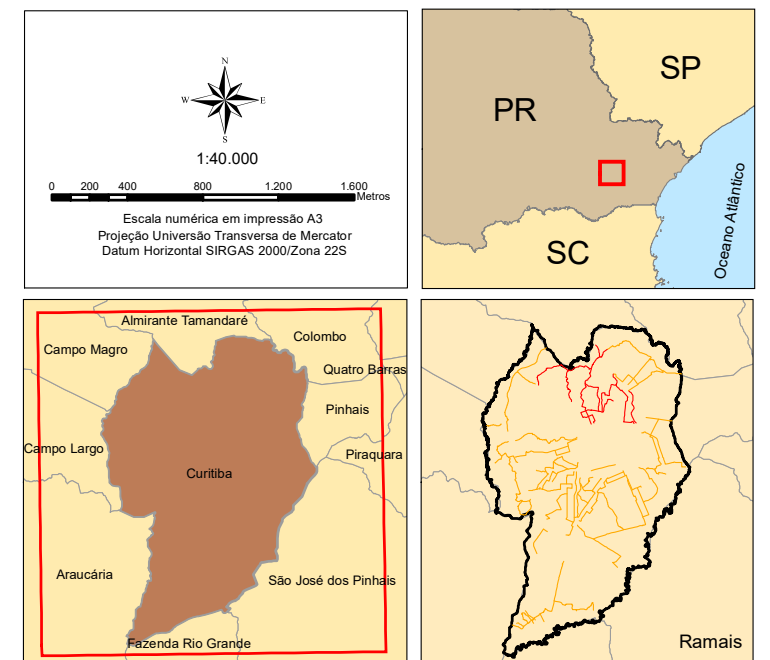

Empreendimento: Ampliação da Rede de Distribuição de Gás Natural para a Região Metropolitana de Curitiba

Título: **Vulnerabilidade para o cenário de incêndio com geração de jato de fogo e radiação térmica - Ramal Centro Norte**

Escala: 1:40.000	Datum / Projeção / Meridiano Central: SIRGAS2000 / UTM / 22S
---	---

Elaboração:	Data: OUT/2017	Nº Desenho: AMPLIAÇÃO GASODUTO 12E	Revisão: 00
-------------	-------------------	---------------------------------------	----------------

	Empreendedor:	Órgão Licenciador:
		



GEOCONSULTORES
ENGENHARIA & MEIO AMBIENTE

